
- IT L'installazione. l'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali e locali vigenti. Il mancalo rispetto delle presenti istruzioni farà decadere ogni diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.
- FR L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent être exécutés par du personnel spécialisé, dans le respect des normes de sécurité générales et locales en viqueur. Le non-respect de ces instructions fait perdre tout droit à la garantie en plus de mettre en danger les personnes et les choses.
- **GB** Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee.
- Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung müssen von Fachpersonal unter Einhaltung der allgemeinen und örtlichen Sicherheitsvorschriften erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann Personen- und Sachschäden verursachen und lässt außerdem jeden Garantieanspruch verfallen. DE
- NL De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten v uitgevo erd door gespecialiseerd personeel, overeenkomstig de geldende algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Het veronachtzamen van deze voorschriften doet ieder recht op garantie vervallen en brengt bovendien gevaar met zich mee voor personen en voorwerpen.

Tanto la instalación como la conexión eléctrica y la puesta en ejercicio serán llevadas a cabo por personal cualificado en el cumplimiento de las normas de seguridad generales y locales en vigor. El incumplimiento de las presentes instrucciones anulará todo derecho a intervenciones cubiertas por la garantía. además de poner en peligro tanto a las personas como a las cosas.

SE - Installation, elanslutning och idrifttagande ska endast göras av specialiserad personal enligt gällande al-Imänna och lokala säkerhetsföreskrifter. Försummelse av dessa anvisningar gör att garantin upphävs. Försummelse kan även utsätta personer och saker för fara.

FS

- · Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε λειτουργία της αντλίας , πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και γενικούς κανόνες ασφαλείας. Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα ατόμων και αντικειμένων και έχει σαν επακόλουθο τη διακοπή ισχύος της εγγύησης.
- Kurma, elektrik bağlantısı ve hizmete alma, genel anlamda ve yerel olarak yürürlükte olan güvenlik standartlarına uygun şekilde uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu bilgilere uyulmaması, kişi ve nesneleri tehlikeye atmaktan başka, garanti hususunda her hakkın düşmesine sebep olur. TR
- Inštalácia, elektrické napojenie a uvedenie do chodu musí previesť odborný personál, rešpektujúc platné všeobecné a miestne bezpečnostné normy. Pri nedodržaní návodu sa záruka stáva neplatnou a okrem toho sa vystavia nebezpečiu osoby a predmety.
- RU Монтаж, электрические соединения и запуск в эксплуатацию должны осуществляться специализированным персоналом с соблюдением общих и местных дийствующих правил по безопасности. Несоблюдение данных инструкций анулирует право на гарантийное обслуживание, а также подвергает опасности персонал и оборудование.
- LT Montavimas, elektros sujungimai ir paleidimo derinimo darbai turi būti atliekami kvalifikuotų darbuotojų, laikantis bendrų ir vietinių saugumo reikalavimų. Šių instrukcijų nesilaikymas ne tik sukella riziką asme niniam saugumui bei įrangos sugadinimui, bet ir panaikina teises į garantinį aptarnavimą. ع
  - ميلات الكهربائية والقيام بالتشغيل يجب أن يتم على يد أشخاص
  - مع التقيد بقوانين الأمان العامة والقوانين المحلية السارية المفعول. عدم المعلومات الواردة هنا سيؤدي إلى إسقاط أي حق في الكفالة بالإضافة إلى رض الأشخاص والأشياء إلى الخطر.

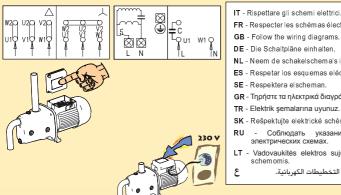


- FR Respecter les schémas électriques GB - Follow the wiring diagrams.
- DE Die Schaltpläne einhalten.
- NL Neem de schakelschem a's in acht.
- ES Respetar los esquemas eléctricos.
- SE Respektera elscheman
- GR Τηρήστε τα ηλεκτρικά διαγράμματα TR - Elektrik şemalarına uyunuz
- SK Rešpektuite elektrické schémy
- Соблюдать указания на электрических схемах.
- Vadovaukitės elektros sujungimų schemomis
  - مراعاة التخطيطات الكهربائية.
- IT La tensione di rete deve corrispondere a quella di targa del motore.
- FR La tension de secteur doit correspondre à celle de la plaque du moteur. GB - The mains voltage must be the same as that shown on the motor plate
- DE Die Netzspannung muß dem Wert des Motor-Typenschilds entsprechen.
- NL De netspanning moet overeenkomen met de spanning die is aangegeven op het motorplaatie.
- ES La tensión de la línea corresponderá al dato indicado en la placa del motor.
- SE Nätspänningen ska överensstämma med motorns märkdata.
- GR Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα. TR - Şebeke gerilimi motor plakasında belirtilen gerilime uygun olmalıdır.
- SK Napätie elektrickej siete musí byť zhodné s napätím, označeným na štítku motora.
- RU Напряжение сети должно соответствовать значению заводской таблички двигателя
- LT Tinklo įtampa turi atitikti nurodytą ant gamyklinės siurblio duomenų plokštelės. 3

- قوة الضغط الكهربائي يجب أن تكون متطابقة لما هو مكتوب على اللوحة الصغيرة.

- IT Nella rete di alimentazione deve essere previsto un dispositivo che assicuri la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensioni III.
- Le réseau d'alimentation doit prévoir un dispositif assurant la coupure complète dans les conditions de la catégorie de surtensions III.
- GB In the power mains there must be a device that ensures complete disconnection in overvoltage category III conditions
- DE Das Versorgungsnetz muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die bei Überspannungskategorie III die vollständige Abschaltung gewährleistet.
- In het voedingsnet moet een inrichting zijn opgenomen dat een volledige afkoppeling verzekert in NL omstandigheden van overspanningscategorie III. ES - Debe estar previsto en la red de alimentación un dispositivo que asegure la desconexión completa en las
- condiciones establecidas para la categoría de sobretensión III. SE - Elnätet ska vara utrustat med en anordning som garanterar en fullständig frånkoppling vid förhållanden med överspänning av kategori III.
- GR Πρέπει να εγκαταστήσετε στο δίκτυο τροφοδοσίας μια διάταξη που εξασφαλίζει πλήρη απόζευξη υπό συνθήκες της κατηγορίας υπερτάσεων ΙΙΙ.
- TR Besleme şebekesinde, aşırı gerilim kategorisi III şartlarında komple ayırmayı garanti edecek bir cihazın öngörülmesi zorunludur.

- IT Rispettare i dati tecnici riportati in targhetta dati.
- FR Respecter les caractéristiques techniques figurant sur la plaquette des donnée
- GB Respect the technical data shown on the data plate.
- DE Die am Typenschild angeführten technischen Daten beachten
- NL Neem de technische gegevens op het typeplaatje in acht.
- ES Respetar los datos técnicos de la placa de características.
- SE Respektera tekniska data på märkplåtarna.
- GR Τηρήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα της αντλίας.
- TR Veri plakasında belirtilen teknik verileri uygulayınız.
- SK Rešpektujte technické údaje na štítku.
- RU Соблюдать технические данные, указанные на заводской табличке
- LT Vadovaukitės duomenimis nurodytais ant gamyklinės siurblio duomenų plokštelės · يجب التقيد في المعلومات التقنية الموجودة على اللوحة الصغيرة الملصقة على ٤
- المحاك.
- IT L'elettropompa non è adatta a pompare liquidi infiammabili o pericolosi
- FR L'électropompe n'est pas indiquée pour pomper des liquides inflammables ou dangereux
- GB The electropump is not suitable for pumping inflammable or dangerous liquids.
- DE Die Elektropumpe ist nicht zum Pumpen von entflammbaren oder gefährlichen Flüssigkeiten geeignet.
- NL De elektropomp is niet geschikt voor het pompen van ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen.
- FS - La electrobomba no es apta para bombear líquidos flamables o peligrosos
- SE Elpumpen är inte lämplig för pumpning av lättantändliga eller farliga vätskor. GR - Η ηλεκτρική αντλία δεν είναι κατάλληλη για την άντληση
- εύφλεκτων ή επικίνδυνων υγρών TR - Elektro pompa parlayıcı veya tehlikeli sıvıların pompalanması
- için uygun değildir SK - Elektrické čerpadlo nie je vhodné na čerpanie horľavín alebo nebezpečných tekutín.
- RU Электронасос непригоден для перекачивания горючих или опасных жидкостей
- Šis elektrinis siurblys netinka lengvai užsiliepsnojančių ir pavojingų skysčių siurbimui.
- ٤ المضخة الكهربائية غير مناسبة لضخ سوائل خطرة أو قابلة للإشتعال.





۱ @


- IT Esequire un buon collegamento a terra. FR - Effectuer une bonne mise à la terre
- GB Make a good earth connection
- DE Für eine ausreichende Erdung sorgen.
- NL Zorg voor een degelijke aarding.
- ES Elecutar una buena conexión a tierra.
- SE Se till att jordanslutningen är effektiv.
- GR Κάντε μια καλή συνδεσμολογία γείωσης.
- TR İyi bir topraklama gerçekleştiriniz
- SK Uzemnenie musí byť prevedené správne. RU - Произвести надлежащее соединение заземления
  - LT Gerai jžeminkite.

٤

- العمل على التوصيل الجيد للإيصال الأرضي.
- IT In caso di riparazione o manutenzione scollegare sempre l'elettropompa dalla rete di alimentazione FR - En cas de réparation ou de maintenance, débrancher toujours
- l'électropompe du secteur. - In the event of repair or maintenance, always disconnect the electropump from the power mains. GB
- DE Vor Reparaturen oder Wartungsarbeiten die Elektropumpe stets vom
- Versorgungsnetz abhängen. NL - Voor reparaties of onderhoud moet de elektropomp altijd van het voedingsnet worden losgekoppeld.
- Para las intervenciones de reparación y mantenimiento, se desconectará siempre antes la electrobomba de la red eléctrica.
- SE Elpumpen ska alltid kopplas från elnätet före reparation eller underhåll.
- GR Σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα την αντλία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
- TR Tamir veya bakım işlemlerinin ele alınması gererimesi halinde, elektre pompanın elektrik şebekesi ile bağlantismi kesiniz. د بلکه هزانه و بلکه هزانه کونه محقوع هاوه معرفه المعاد المعتمان المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعاد z napajacej sibe
- RU В случае ремонта или технического обслуживания необходимо
- всегда отсоединять электронасос от сети электропитан
- LT Remontuojant arba aptarnaujant, ištjunkite siurblį iš tinklo
- · في حالات التصليح أو الصيانة يجب التأكد من فصل التيار الكهربائي عن الموتور. ٤



ر مطابق با قوانین امنیتے

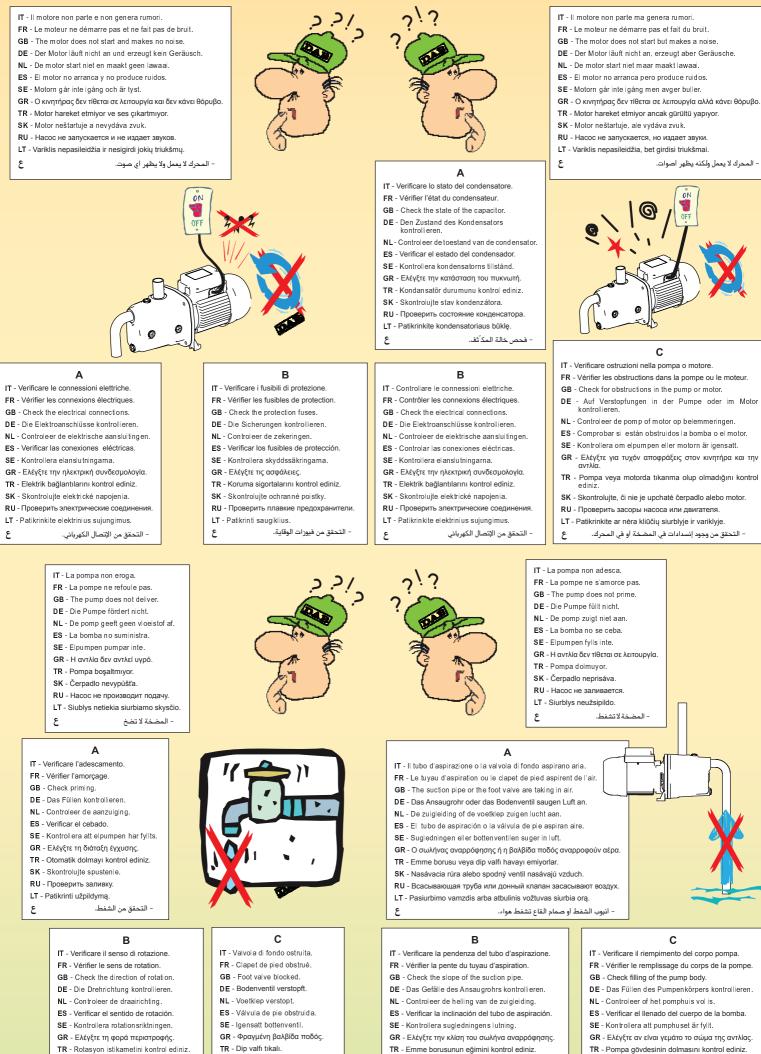

- RU Проверить направление вращения.
- LT Patikrinti sukimosi kryptj. ع
  - التحقق من إتجاه الدوران.

SK - Spodný ventil upchatý

ع

RU - Засорен донный клапан

- LT Užblokuotas atbulinis vožtuvas LT - Patikrinkite pasiurbimo vamzdžio nuolydj. - صـّمام القاع مسدود. ع
  - التحقق من زاوية الميلان لأنبوب الشفط.

RU - Проверить уклон всасывающей трубы.

SK - Skontrolujte sklon nasávacej rúry.

- TR Pompa gövdesinin dolmasını kontrol ediniz.
- SK Skontrolujte naplnenie telesa čerpadla.

٤

- RU Проверить наполнение корпуса насоса.
- LT Patikrinkite korpuso užpildymą.

التحقق من امتلاء جسم المضخة.